

Å ENERGI VANNKRAFT AS  
Postboks 603 Lundsiden  
4606 KRISTIANSAND S

**Vår dato:** 22.06.2026

**Vår ref.:** 202614082-2 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:** 0772D67B2D8B

## **NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsbestemmelser for Åmli-Nidelv kraftverk**

Vi viser til søknad av 08.06.2026 fra Å Energi Vannkraft (ÅEVK) om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Åmli-Nidelv kraftverk. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

### **NVEs vedtak**

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at ÅEVK kan senke vannstanden i inntaksmagasinet til Åmli-Nidelv kraftverk med 30 cm (fra kote 149,5 til 149,2 (NN 1954)) i perioden medio juni til 1.oktober 2026. Tillatelsen er begrunnet i nødvendig vedlikehold av dam Nidelv og tilhørende luker.

### **NVE stiller følgende vilkår**

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Senking av vannstanden skal skje på en måte som hindrer flomproblemer nedstrøms dammen.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er senket. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført, med referanse til sak 202614082 til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).
- Perioden med senket vannstand må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at ÅEVK kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.



- NVE forutsetter at ÅEVK har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

## Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

## Om søknaden

ÅEVK søker om en midlertidig tillatelse til å fravike vannstandsbestemmelsene for inntaksmagasinet for kraftverket Åmli -Nidelv. Det er søkt om å senke vannstanden med 30 cm, fra kote 149,5 til 149,2 (NN 1954) fra dags dato til 1. oktober i 2026 i forbindelse med nødvendig vedlikehold på kraftverksdammen (dam Nidelv).


Gjeldende konsesjon ble gitt 19.12.1980. I konsesjonen står det blant annet:  
*«Inntaksmagasinet i Nidelva tillates oppdemmet til kt. 149,5. Vassstandsvariasjonene i inntaksmagasinet skal begrenses til nøyaktigheten av reguleringsorganene.»*

ÅEVK begrunner behovet for tiltaket slik:

*«Vi har pågående arbeider med sandblåsning og maling av klappelukene. Arbeidene har vært planlagt til en periode med normalt lav vannføring. Flomlukene er nå satt ut av automatisk vannstandsregulering av sikkerhetsmessige årsaker for de som jobber nedstrøms for lukene, og «reguleringsorgan» er dermed manuell styring. Den siste tiden har vi hatt mye nedbør og oppstrøms magasin, både Nisser og Fyresvatn, begynner å bli fulle, slik at vi ikke har tilgjengelig så mye regulering. I tillegg er det uregulert felt inn til Dam Nidelv på ca 340 km<sup>2</sup>. For å ha litt bedre tid til sikker evakuering av folk, materiell og avfall (blåsesand) dersom vi får flere slike intense nedbørshendelser framover, ønsker vi å senke vannstanden med 30 cm i forhold til HRV/LRV.»*

Og videre om konsekvensen av redusert vannstand:

*«Strekningen påvirket av redusert vannstand er omtrent 12 km, vist i kartutsnitt, markert i gult i Figuren.»*

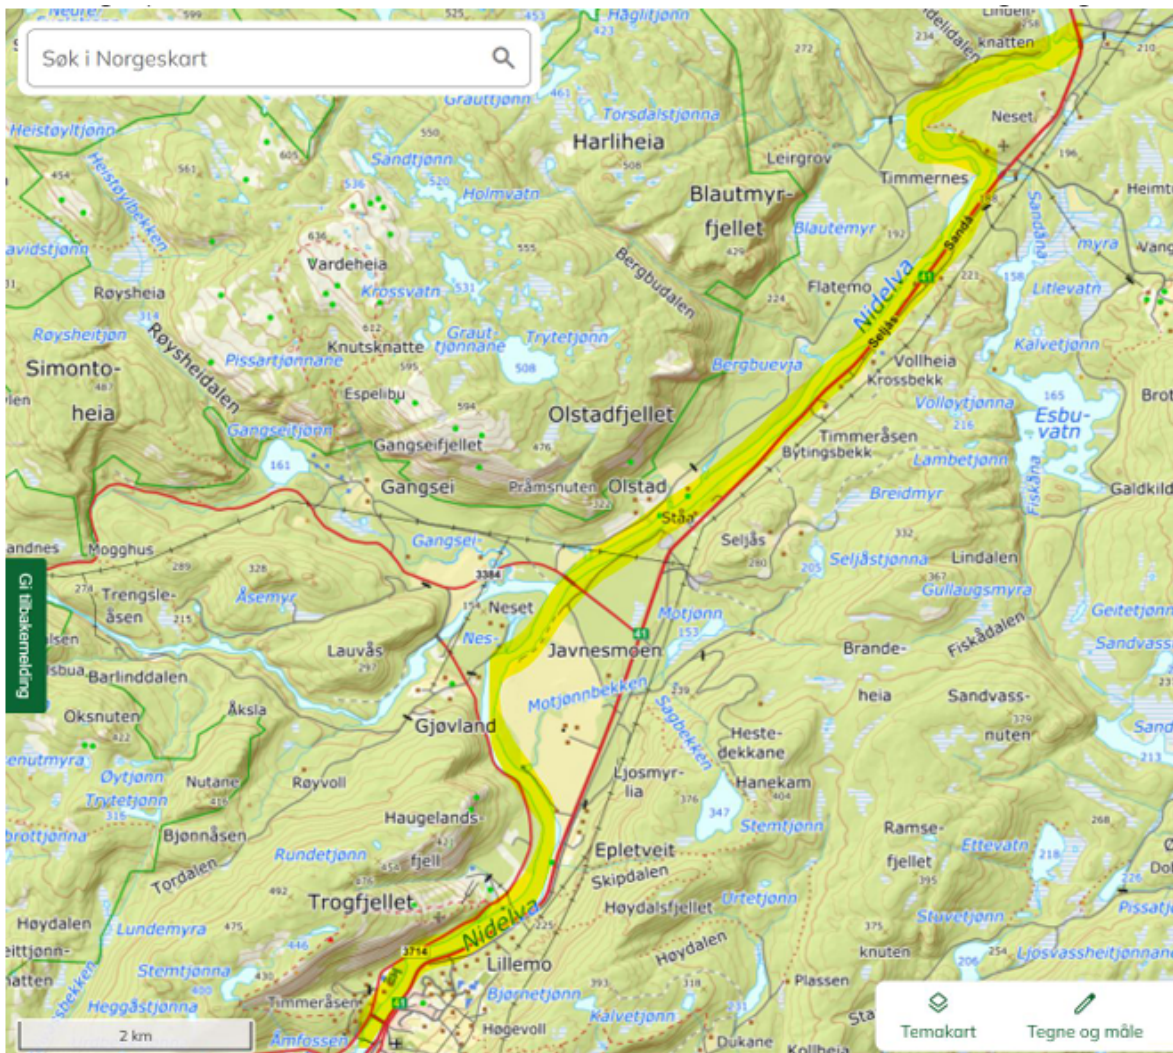

Figur 2 Strekning som blir berørt av redusert vannstand fra Dam Nidelva, omtrent 12 km.

(...)

Basert på det vi vet om konsekvenser av redusert vannstand i denne perioden, mener vi at det er forsvarlig å tillate et midlertidig avvik fra vannstandskravet.»

## Høring

På grunn av sakens begrensede omfang og antatte virkninger har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få dere syn på saken.

Åmli kommune er informert direkte av ÅEVK om saken og har ingen innsigelser. De kommunale båt plassene i Åmli kommune vil fortsatt være tilgjengelig. Det er heller ikke kjent med noen brønner eller annet vannuttak som vil bli berørt.

Statsforvalteren i Agder (e-post 20.06.2026) forstår det slik at tiltaket ikke vil endre vannføringen og at det derfor ikke vil påvirke vannføring på anadrom strekning i Nidelva.



Virkningene av en vannstandsending på 30 cm oppstrøms dammen er neppe alvorlige. Statsforvalteren påpeker at endringsrater må holdes på et nivå hvor fisk kan forflyttes seg med endringen.

## NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

En midlertidig senking av vannstanden i inntaksbassenget til Åmli kraftverk vil påvirke en strekning på 12 km oppstrøms dam Nidelv. ÅEVK opplyser om at det normalt er en stabil vannstand på ca. 4 cm under HRV i inntaksmagasinet, men opp mot HRV i perioder hvor det går vann i flomlukene. NVE legger til grunn at vannstanden i inntaksmagasinet senkes, men at tiltaket ikke vil gi vesentlige endringer for vannføringen i vassdraget.

NVE vil understreke at det er viktig at nedtappingen av inntaksbassenget gjøres gradvis slik at det ikke oppstår flomsituasjoner lenger ned i vassdraget. Gradvis nedtrapping av vannstanden er også viktig for å unngå stranding av fisk og for å ivareta det akvatiske miljøet i elva oppstrøms dammen. En nedtrappingshastighet på under 13 cm/t er normalt tilstrekkelig for å redusere potensiell stranding av fisk.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Ut fra innkomne uttalelser og egne vurderinger mener NVE at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige miljøkonsekvenser. NVE forutsetter at tiltaket blir utført så skånsomt som mulig og avsluttet så raskt det er mulig.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at den midlertidige senkingen er til skade for noen kjente allmenne interesser.

## NVEs oppsummering og konklusjon

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at ÅEVK kan senke vannstanden i inntaksmagasinet til Åmli-Nidelv kraftverk med 30 cm (kote 149,5 til 149,2) i perioden medio juni til 1.oktober for nødvendig vedlikehold av dam Nidelv og tilhørende luker. Tillatelsen er gitt på vilkår som angitt på første side.



Med hilsen

Oscar Østvold  
fagleder

Eilif Brodtkorb  
sjefingeniør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

**Mottakerliste:**

Å ENERGI VANNKRAFT AS

**Kopimottakerliste:**

Åmli kommune  
STATSFORVALTEREN I AGDER



## Orientering om rett til å klage

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frist for å klage                   | <p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>                                                   |
| Du kan få begrunnelsen for vedtaket | <p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hva skal med i klagen?              | <p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p> |
| Du kan få se dokumentene i saken    | <p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vilkår for å gå til domstolene      | <p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>                                                          |
| Sakskostnader                       | <p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hvem kan klage på vedtaket?         | <p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hvor skal du sende klagen?          | <p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>                                                                                                                                                                                                        |



Du kan anmode om  
utsatt iverksettelse av  
vedtaket

Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  
Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.*